

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych CAPATECT

Rozwiązanie detalu




- Dane wg:
- wytyczne DE (Merkblatt 21 BFS)
 - wytyczne dekarские do obróbki blacharskiej (DE)

Wysięgi minimalne

Wysokość budynku (m)	a* (mm)	h (mm)
< 8	20	50
8 do 20	30	80
> 20	40	100

* Dla miedzi co najmniej 50 mm

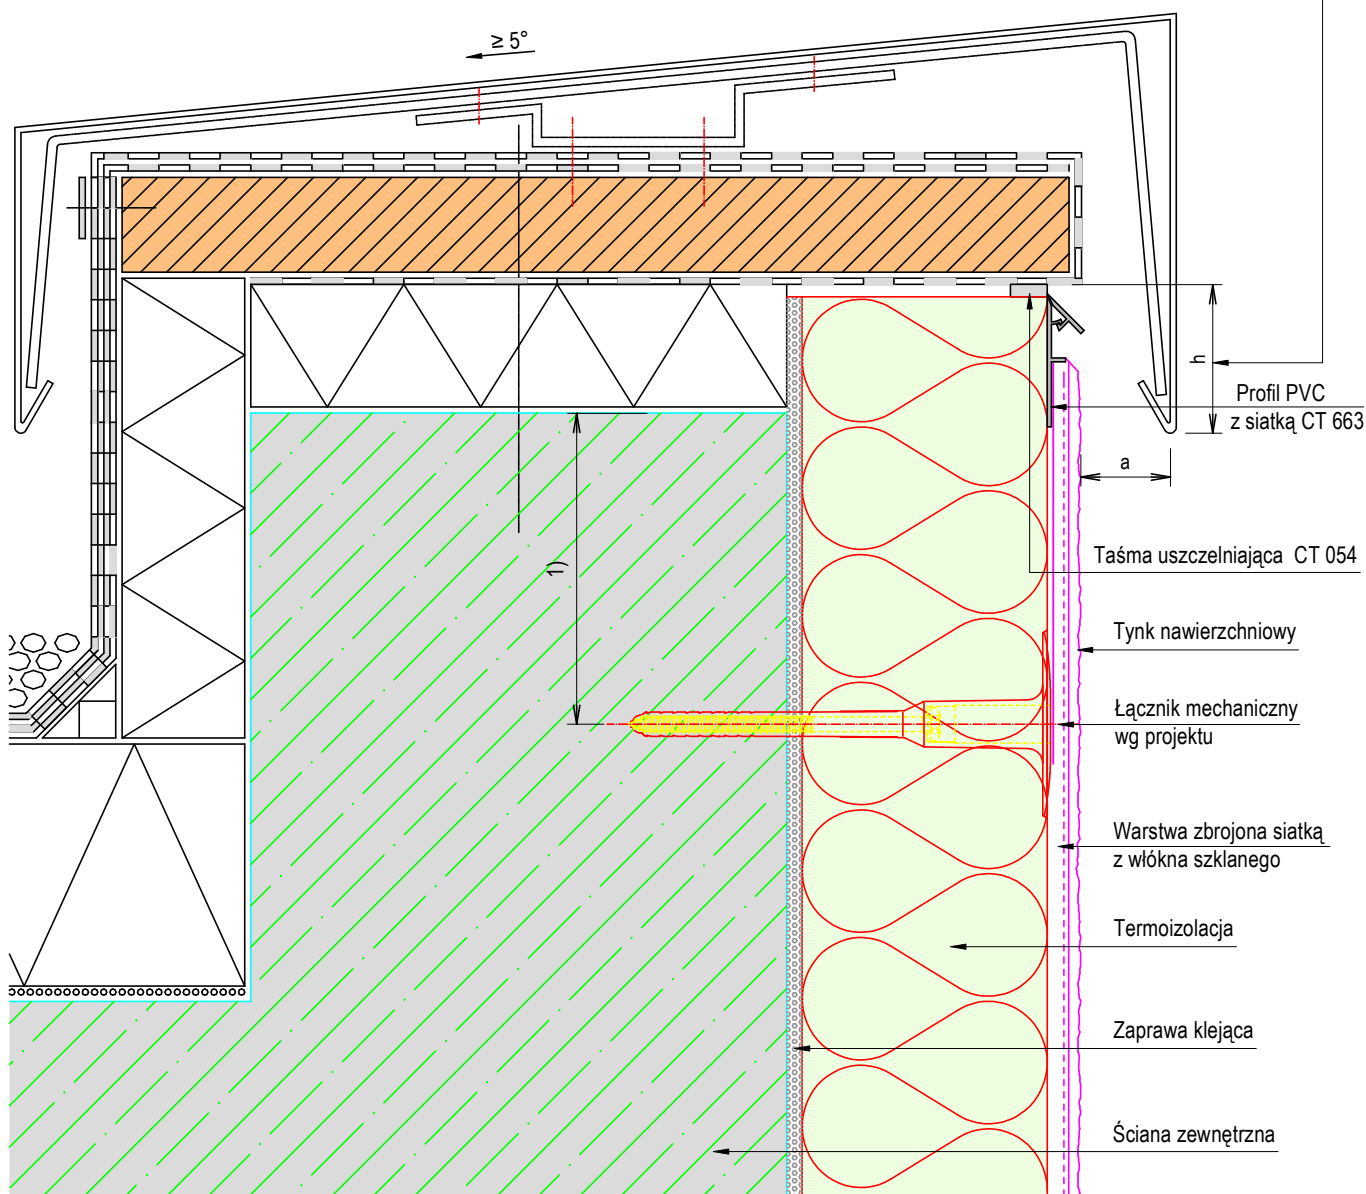

1) Minimalna odległość wg projektu

Szczegóły ten jest propozycją rozwiązania projektowego. Nie zastępuje wymaganego projektu budowlanego, wykonawczego, szczegółowego ani montażowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i dostosować do warunków lokalnych. Klient/Projektant/Wykonawca zobowiązany jest dla każdego projektu budowlanego sprawdzić na własną odpowiedzialność oraz zastosowania jeszcze przed wykonaniem.

Tytuł

ETICS z tynkiem

Obróbka attyki z zastosowaniem profilu CT 663

Skala
ca. 1:2,5

Data
06/16

Autor
FDT

Rys. Nr
CT-105-0618

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt